



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 121/2009

Nome: **RAIMUNDO PASCHOAL DA SILVA ONETY**

No. CREA: **4179-D/AM**

Modalidades:

**ENGENHEIRO ELETRICISTA  
TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA**

Endereço: **RUA DUARTE DA COSTA N.895  
DOM PEDRO I - MANAUS/AM**

Atribuições:

**ARTS. 8º E 9º RES. 218/73 CONFEA, OBS. O ART. 25;  
ARTS. 3º, 4º E 5º DEC. 90922/85, ART. 1º ATV 01 A 18 RES. 218/73 CONFEA.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 2276/2009 de 12/02/2009**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA**

Empresa Contratada:

Local Obra/Serviço: **RUA PADRE JOSE MARIA N.S/N  
- MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ ,00**

Vinculada a ART No. 1282 de 06/02/2009

Do Profissional: **2772-D/PA-AP - LUIZ DE NAZARE ALVES DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL**

XX  
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM ALTA E MEDIA TENSÃO SISTEMA  
A ALARME E DE CONDICIONAMENTO DE AR NA ESCOLA PADRÃO COM 12  
SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

**Histórico: PROFISSIONAL DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA ALIANÇA SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES E TRANSP. LTDA. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL SOMENTE PELAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, NO QUE SE REFERE O ATESTADO EM ANEXO.**


Manaus, 12 de Fevereiro de 2009

**ENGENHEIRO ELETRICISTA-AMARILDO ALMEIDA DE LIMA  
DIRETOR-ADMINISTRATIVO**

**CONFEA**  **CREA-AM**






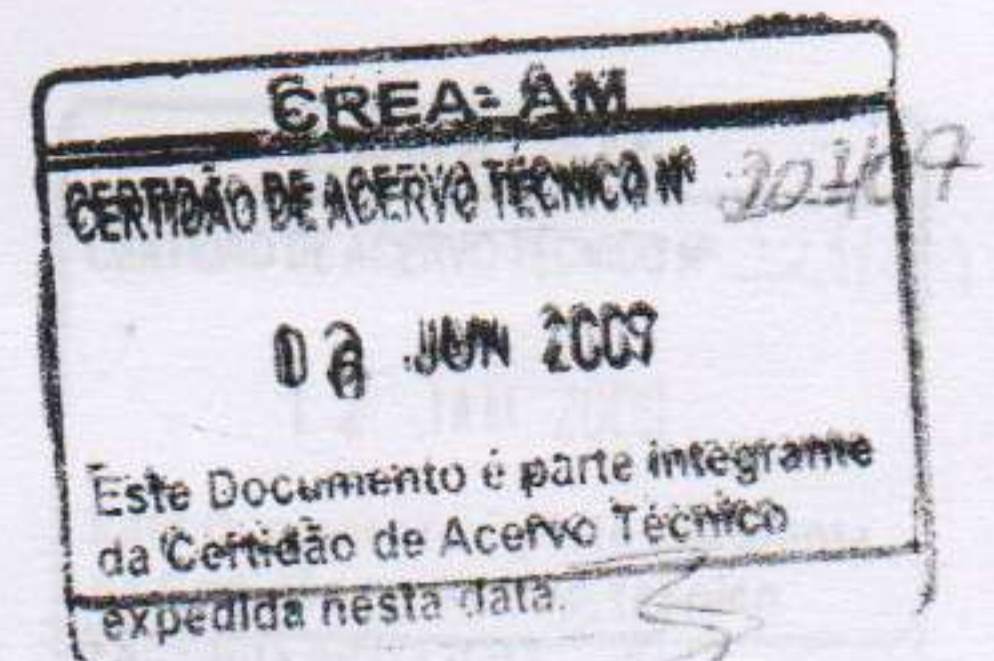

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ALIANÇA SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA**, devidamente estabelecida à Via Local Sul, B nº 01 Quadra 07, Conjunto Parque Aruanã, Bairro Compensa I, inscrita no CNPJ sob nº 06.044.947/0001-80, Inscrição Estadual: 04.211.396-2, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ**, os Serviços complementares de Instalações Elétricas em alta e média tensão, sistema de alarme e de condicionamento de ar na Escola Padrão com 12 salas de Aula e uma Quadra Poliesportiva Coberta, conforme **Contrato nº 030/2005**, datado de 19 de setembro de 2005, contrato firmado com Esta Prefeitura Municipal,, conforme ações discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
12.1	Subestação abaixadora em potência instalada de 150 KVA	un	1,00
12.2	Chave blindada de 400ª e quadros de distribuição de 24 e 32 circuitos	un	-
12.3	Iluminação geral interna através de luminárias com lâmpadas fluorescentes de 40 w com reator de alto fator de potência e partida	un	-
12.4	Iluminação externa com postes e luminárias tipo globo com lâmpadas mistas.	un	-
12.5	Cabeação entre subestação e painel geral de baixa tensão e entre aste e os quadros de distribuição, instalada por meio de eletrodutos subterrâneos	un	-
12.6	Tomadas para uso geral e tomadas especiais para todos os pontos de utilização de computadores, inclusive em sistema de aterramento.	un	-
12.7	Sistema de proteção c/ descarga atmosféricas com malha de captos e condutores não isolados e atrados.	un	-
12.8	Instalações telefônicas, som e cabo para lógica, com quadros, tubulações e lançamento de todos os cabos coaxiais para instalação de rede local para o sistema de processamento de dados.	un	-
15.1	Sirene de Alarme de Incêndio	unid.	15,00
15.2	Botão de Alarme de Incêndio	unid.	15,00
15.3	Central de Alarme de Incêndio	unid.	1,00
15.4	Válvula Borboleta Ø 2.1/2"	unid.	1,00

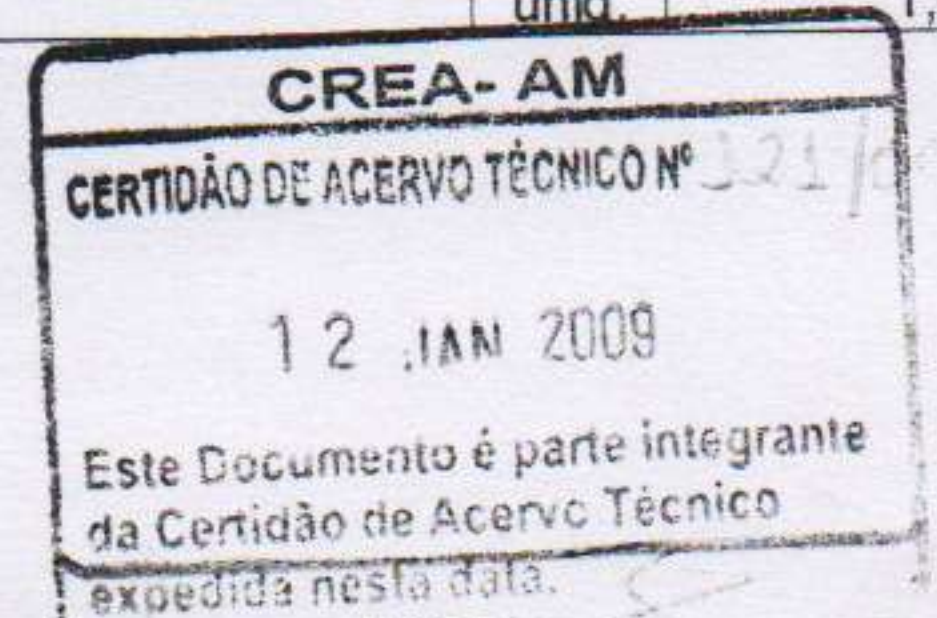





<b>CREA- AM</b>
<b>CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 12/009</b>
<b>12 JAN 2009</b>
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

15.5	Válvula Borboleta Ø 2"	unid.	1,00
15.6	Válvula de Redenção Ø 2.1/2"	unid.	2,00
15.7	Válvula Globo Angular 45° Ø 2.1/2"	unid.	5,00
15.8	Armário Metálico de Sobrepor com Cesto Basculante para Mangueira 900x600x170mm	unid.	5,00
15.9	Chave Storz Dupla Ø 38x63mm	unid.	5,00
15.10	Chave Storz Ø 38x63mm	unid.	5,00
15.11	Mangueira de 15m Ø 38mm	cj	5,00
15.12	Esguicho Storz de Bronze Ø 16mm	unid.	5,00
15.13	Tampão Storz com Corrente Ø 38mm	unid.	5,00
15.14	Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	unid.	12,00
15.15	Extintor de Incêndio de Água Pressurizada 10 Litros	unid.	2,00
15.16	Bomba de Incêndio - Meganorm - 32.125.1 - KSB - Pressão: 25 m.c.a. - Vazão: 16m3/h - Potência: 3.0 cv - 220V / 3Ø	unid.	1,00
16.1	Instalação de circuitos independentes para acionamento de aparelhos de Ar condicionado de 30.000 BTU' s	unid.	31

**Valor dos Serviços: R\$ 98.500,00** ( Noventa e oito mil e quinhentos reais)

**Prazo de Execução: 90** ( noventa ) dias corridos.

**Local:** Município de Humaitá/AM

**Responsabilidade Técnica:**

**Engº Eletr. Raimundo Pascoal da Silva Oneti – CREA 4179-D/AM**

Atestamos também, que a referida Empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando os serviços de total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Humaitá/AM, 29 de novembro de 2006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ**

**Raimundo Marcelo dos Santos Forthe**  
**Secretário Municipal de Infra-Estrutura**

