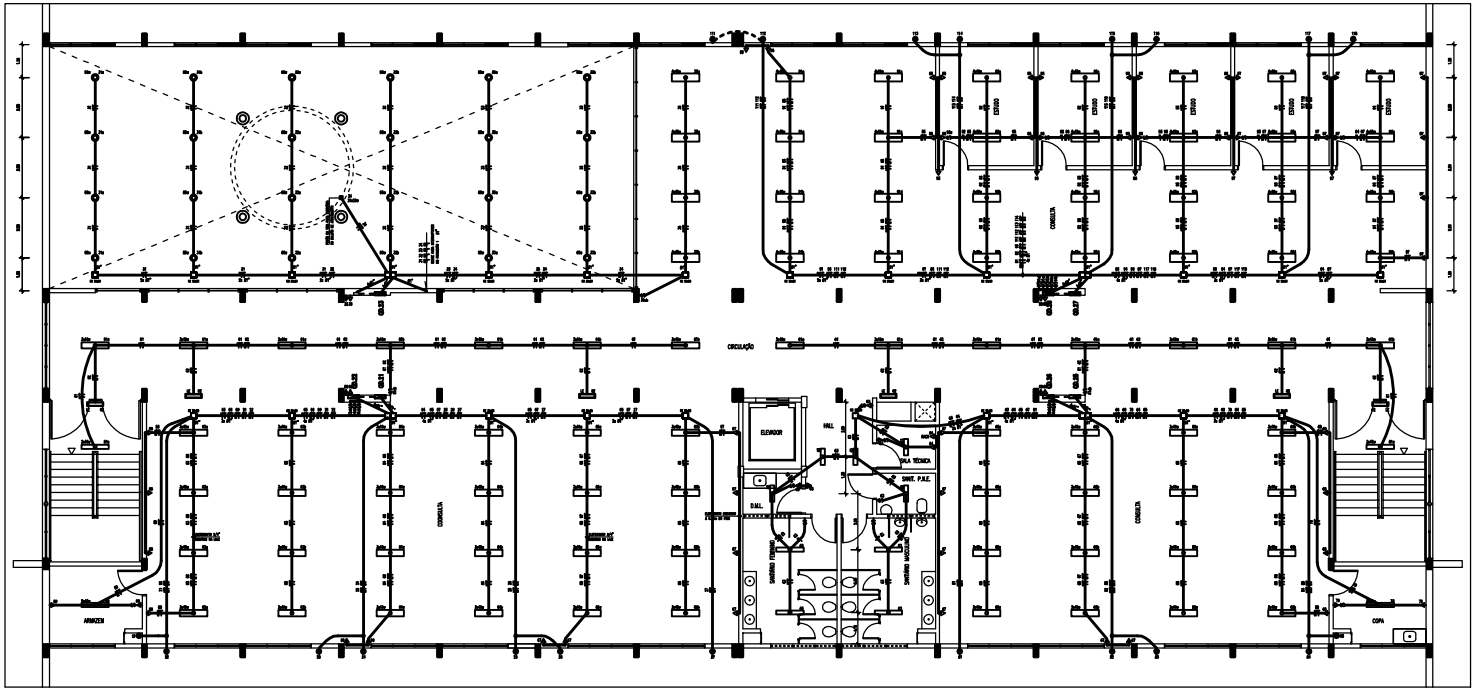

QD.01
Quadro 2 – Iluminação e Tomadas

CIRC.	Iluminação			Tomadas					
	100	150	200	600	1000	1500	2000	2500	3000
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL									

QD.02
Quadro 2 – Ar condicionado

CIRC.	Ar condicionado								
	100	150	200	600	1000	1500	2000	2500	3000
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL									

QD.03
Quadro 2 – Iluminação e Tomadas

CIRC.	Iluminação			Tomadas					
	100	150	200	600	1000	1500	2000	2500	3000
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL									

QD.04
Quadro 2 – Ar condicionado

QD.05
Quadro 2 – Iluminação e Tomadas

CIRC.	Iluminação			Tomadas					
	100	150	200	600	1000	1500	2000	2500	3000
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL									

QD.06
Quadro 2 – Ar condicionado

CIRC.	Ar condicionado								
	100	150	200	600	1000	1500	2000	2500	3000
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL									

QD.07
Quadro 2 – Iluminação e Tomadas

CIRC.	Iluminação			Tomadas					
	100	150	200	600	1000	1500	2000	2500	3000
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL									

QD.08
Quadro 2 – Ar condicionado

CIRC.	Ar condicionado								
	100	150	200	600	1000	1500	2000	2500	3000
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL									

LEGENDA

- Caixa retangular 4x2 B
- Caixa retangular 4x2 E
- Caixa retangular 4x2 T
- Caixa octogonal 3x3 F
- Caixa octogonal fundo móvel 3x3 F
- Caixa octogonal fundo móvel com condulete 3x3
- Eletroduto a 3,00m do PISO
- Tomada a 0,30m do PISO
- Tomada a 1,20m do PISO
- Tomada a 2,00m do PISO
- Ponto de força para ar condicionado
- Quadro de luz do PISO
- Quadro de Força

NOTAS

Eletrodutos não embutidos serão de 3/4"
Todos os fiscais serão 2x4
Todos os condutores e condutores serão alumínio
Condutores alimentadores elétricos serão condutores 2x4
Todos os condutores e condutores serão alumínio
ELETRODUTOS EMBUTIDOS
Todos serão pintados brancos, exceto os externos que
ELETRODUTOS APARENTES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	Prefeitura da UFAM				02.EL.005
OBRA: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANAUS – SETOR SUL BIBLIOTECA DO SETOR SUL					
TÍTULO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA PAVIMENTO 2					
AUTOR DO PROJETO: ORION CARDOSO ENGENHEIRO CIVIL – CREA 15329 AM/RR		DESENHO: ORION	DATA: 2018	ESCALA: 1:75	